


DETALLES CONSTRUCTIVOS

4.7

Ubicación CGP en rehabilitación de inmuebles Acometida con "entrada y salida" de línea de distribución

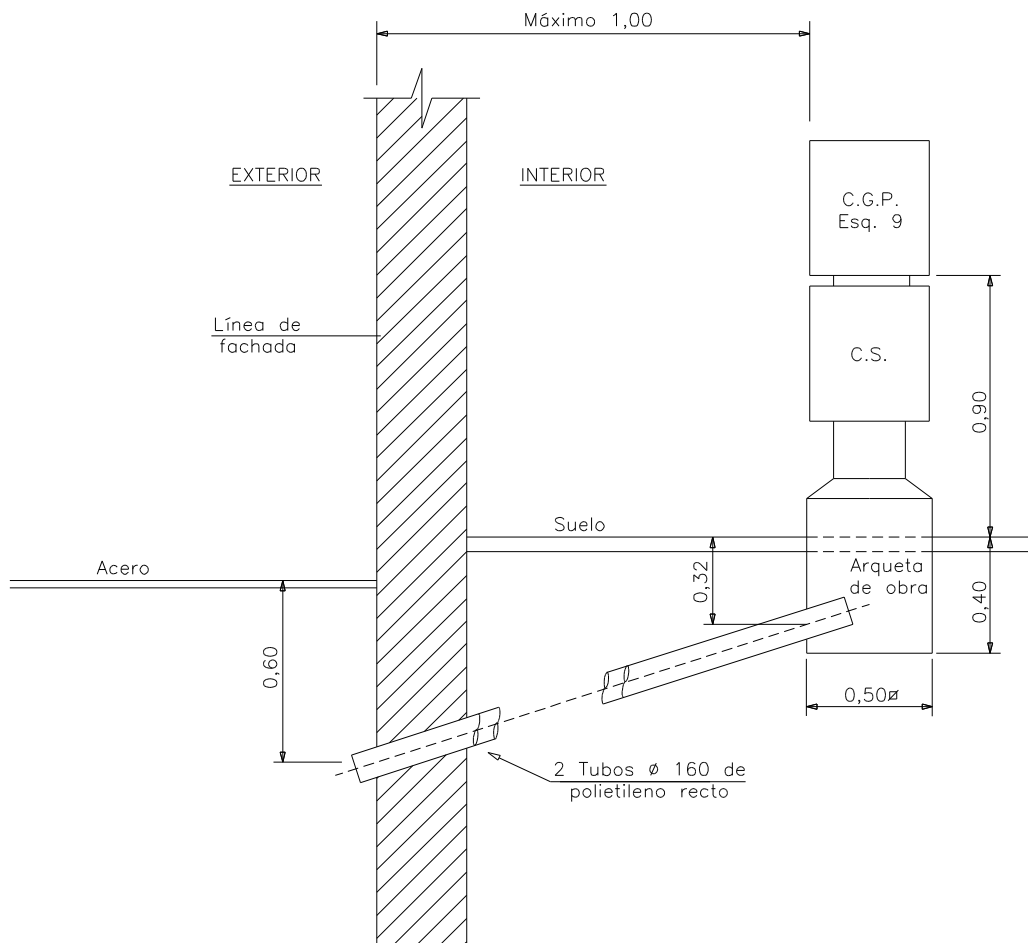

NOTAS: La ubicación de la CGP en el interior del vestíbulo de acceso al inmueble, solamente podrá realizarse previo **consentimiento** de ENDESA y siempre que se trate de obras de rehabilitación, remodelación, etc. y exista una **total imposibilidad** de situarla en el exterior, **no autorizándose** este tipo de instalación en obras de nueva ejecución

En el caso que nos ocupa, será admisible que tanto la CGP como la CS se instalen en montaje superficial

La tapa de la arqueta, permitirá el paso de los cables de la acometida y será desmontable mediante tornillos. Estará constituida por chapa de PVC o similar de 4 mm de grosor, los perfiles que constituyen la nombrada arqueta, estarán protegidos contra la oxidación en el caso de ser metálicos

Para tipos de CGP y CS aceptadas ver DC-3.16 y DC-3.18